

MARIA DE LA SALUT

2.187 hab. (2010)

Responsable tècnic:

Dades de contacte:

Telèfon: 971 52 50 02

e-mail: ajuntament@aimariadelasalut.net

web al21:

http://www.aimariadelasalut.net/documents/index.ct.html?sqlw_tem a=653

Estat del procés d'implantació de l'Agenda Local 21

Signatura carta d'Aalborg	03.03.2001
Signatura Compromisos d'Aalborg	NO
Inscripció a XBS	2002

Diagnòstic	09.03.2006
Pla d'Acció	02.06.2008

Informe Seguiment Anual	No presenta
Pla d'Acció Anual	No presenta


Subvencions del Govern Balear per a la implantació de l'Agenda Local 21

Any	Concepte	Import
2010		
2009	7.11 Revisió del sistema de subministrament elèctric del municipi.	5.600,00
2008	1.1.5 Seguiment del programa d'indicadors de sostenibilitat. 3.2.1 Pla de foment de la conscienciació i el reciclatge.	6.403,20
2007	Elaboració del Pla d'Acció complet: Plans de Participació i Seguiment i Actuació.	6.000,00
2006	Elaboració del Pla d'Acció complet: Pla de participació, Pla de Seguiment i Pla d'Actuació.	4.393,85
2005	Constitució i funcionament del Fòrum Ciutadà.	2.542,00
2004		

Comparativa entre projectes del Pla d'Acció plantejats i executats segons els Compromisos d' Aalborg

	Projectes Pla d'Acció segons compromisos d'Aalborg
Nº projectes executats	34 (40 %)
Nº projectes pendents	50 (60 %)
Total projectes	84 (100 %)

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Ajuntament (any 2010).

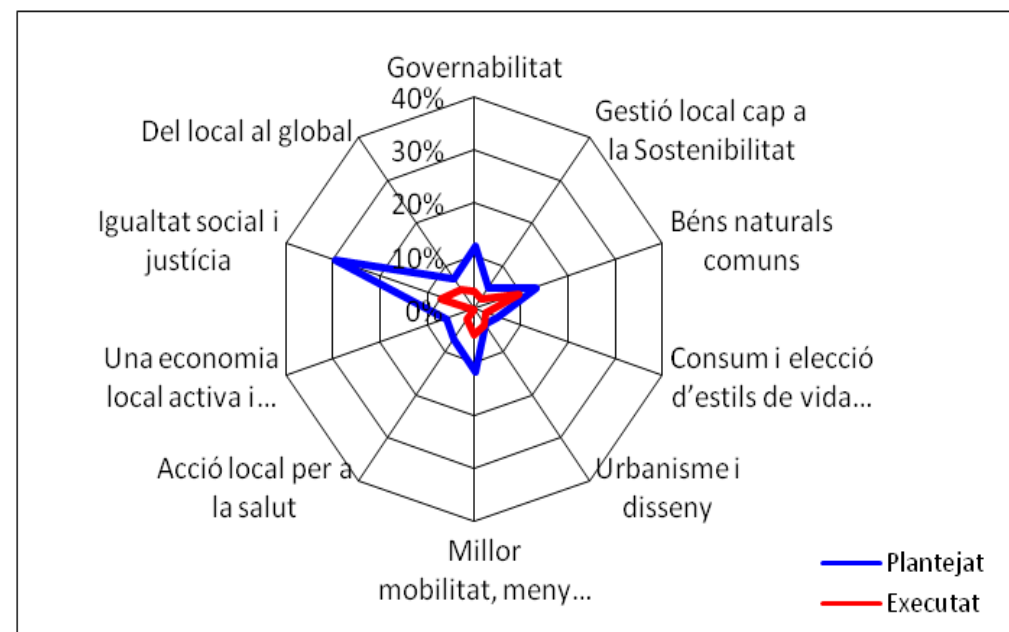

Resultats indicadors de sostenibilitat

Indicador Clau	Resultats								Tendències			
	Municipi 2009				Tram I* 2009				Municipal 2002-2009	Tram I* 2002-2009		
IC1. Taxa creixement anual població	2,60 %									😊		
IC2. Ràtio dependència	49,21 %									😊		
IC3. Índex pressió humana	2.298 Hab.									😊		
IC4.1 Població activa per sectors (I. Primari, II.Secundari, III. Construcció, IV. Terciari)	I	II	III	IV	I	II	III	IV		😊		
					6 %	8 %	22 %	64 %				
IC4.2 Taxa d'atur	6,32 %									😞		
IC4.3 Taxa d'atur per sexes	Homes				Dones					😊		
	53,69 %				46,31 %							
IC4.4 Taxa d'atur per sectors (I. Primari, II.Secundari, III. Construcció, IV. Terciari, V. Sense ocupació anterior).	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V		😊
						1 %	8 %	20 %	68 %	3 %		
IC5. Taxa d'immigració	15,83 %									😊		
IC6. Sistemes de gestió ambiental	0,51 %									😊		
IC7. Núm. persones fòrum ciutadà	sense dades									?		
IC8. Cursos formació municipal	sense dades									?		
IC9. Denúncies	sense dades									?		
IC10. Accés a internet	54,72 %									😊		
IC11. Despesa municipal en temes socials i medi ambientals	sense dades									?		
IC12. Índex d'estacionalitat turística	76,94 %									😊		
IC13. Índex de pressió turística	0,12 tur/hab									😊		
IC14. Capacitat d'allotjament	5.353 Hab.									😞		
IC15. Usos reals del sòl	Urbà				Rústic					?		
	1,95 %				98,05 %							
IC15.1 Intensitat dels usos del sòl	Urbà				Rústic					?		
	0,03 Ha/hab.				1,59 Ha/hab.							
IC16. Superfície natural protegida	41,35 %									?		
IC17. Evolució nombre d'habitatges	1.062									😞		
IC17.1 Llicències d'obra nova	0,94 %									😊		
IC18. Parc de vehicles	91,29 veh/100 hab									😞		
IC19. Desplaçaments en transport públic	sense dades									?		
IC20. Abastiment d'aigua municipal	251,46 l/hab/dia									😊		
IC21. Volum no comptabilitzat i pèrdues d'aigua de la xarxa	35,55 %									😊		
IC22. Volum d'aigua residual tractada municipal	60,45 m3/hab/any									😊		
IC23. Reutilització aigües depurades	32,86 %									?		
IC23.1 Usos aigua depurada EDAR (I. Agrícola, II. Urbà, III. Altres)	I	II	III	I	II	III					?	
				67%	33%	0%						
IC24. Qualitat aigües de bany	100 %									😊		
IC25. Consum energia elèctrica	0,32 tep/hab/any									😊		
IC26. Implantació energia renovable	sense dades									?		
IC27. Consum energètic ajuntament	sense dades									?		
IC28. Consum electricitat grans consumidors	sense dades									?		
IC29. Consum total energia	3.163 tep									😊		
IC30. Producció de residus	1,28 kg/hab/dia									😊		
IC30.1 Recollida selectiva	38,86 %									😊		
IC31. Contaminació per renous	sense dades									?		

Nota: Tram I (municipis ≤ 5.000 habitants)

