



LLUCMAÇANES SOPORTA EL REGISTRO MÁXIMO

Maó y Sant Lluís registran unos niveles de nitratos aceptables

Los análisis realizados por las concesionarias del servicio de abastecimiento revelan oscilaciones en el primer municipio y cierta estabilidad en el segundo


TONI SEGUÍ

Maó

Los niveles de concentración de nitratos en el agua potable de los municipios de Maó y Sant Lluís se encuentran globalmente en torno al registro máximo que contempla la normativa vigente, cuyo valor es de 50 miligramos por litro.

Llucmaçanes es la zona de Maó que registra la máxima concentración de nitratos (55 mg/l), después de haber experimentado un incremento en relación con las mediciones efectuadas en noviembre pasado. Las redes de abastecimiento de los pozos de POIMA y Malbúger también sobrepasan ligeramente, por este orden, el límite fijado por la normativa sanitaria. Por contra, Turó se mantiene por debajo del nivel, a pesar de haber sufrido un leve aumento entre noviembre pasado y enero de 2009, mientras que Sant Climent registra la menor concentración de nitratos en el municipio, con un importante descenso desde agosto pasado.

En Sant Lluís, las mediciones de enero y febrero de este año confirman la bajada de los nitratos en relación a diciembre pasado, hasta situarse en los 50 mg/l.

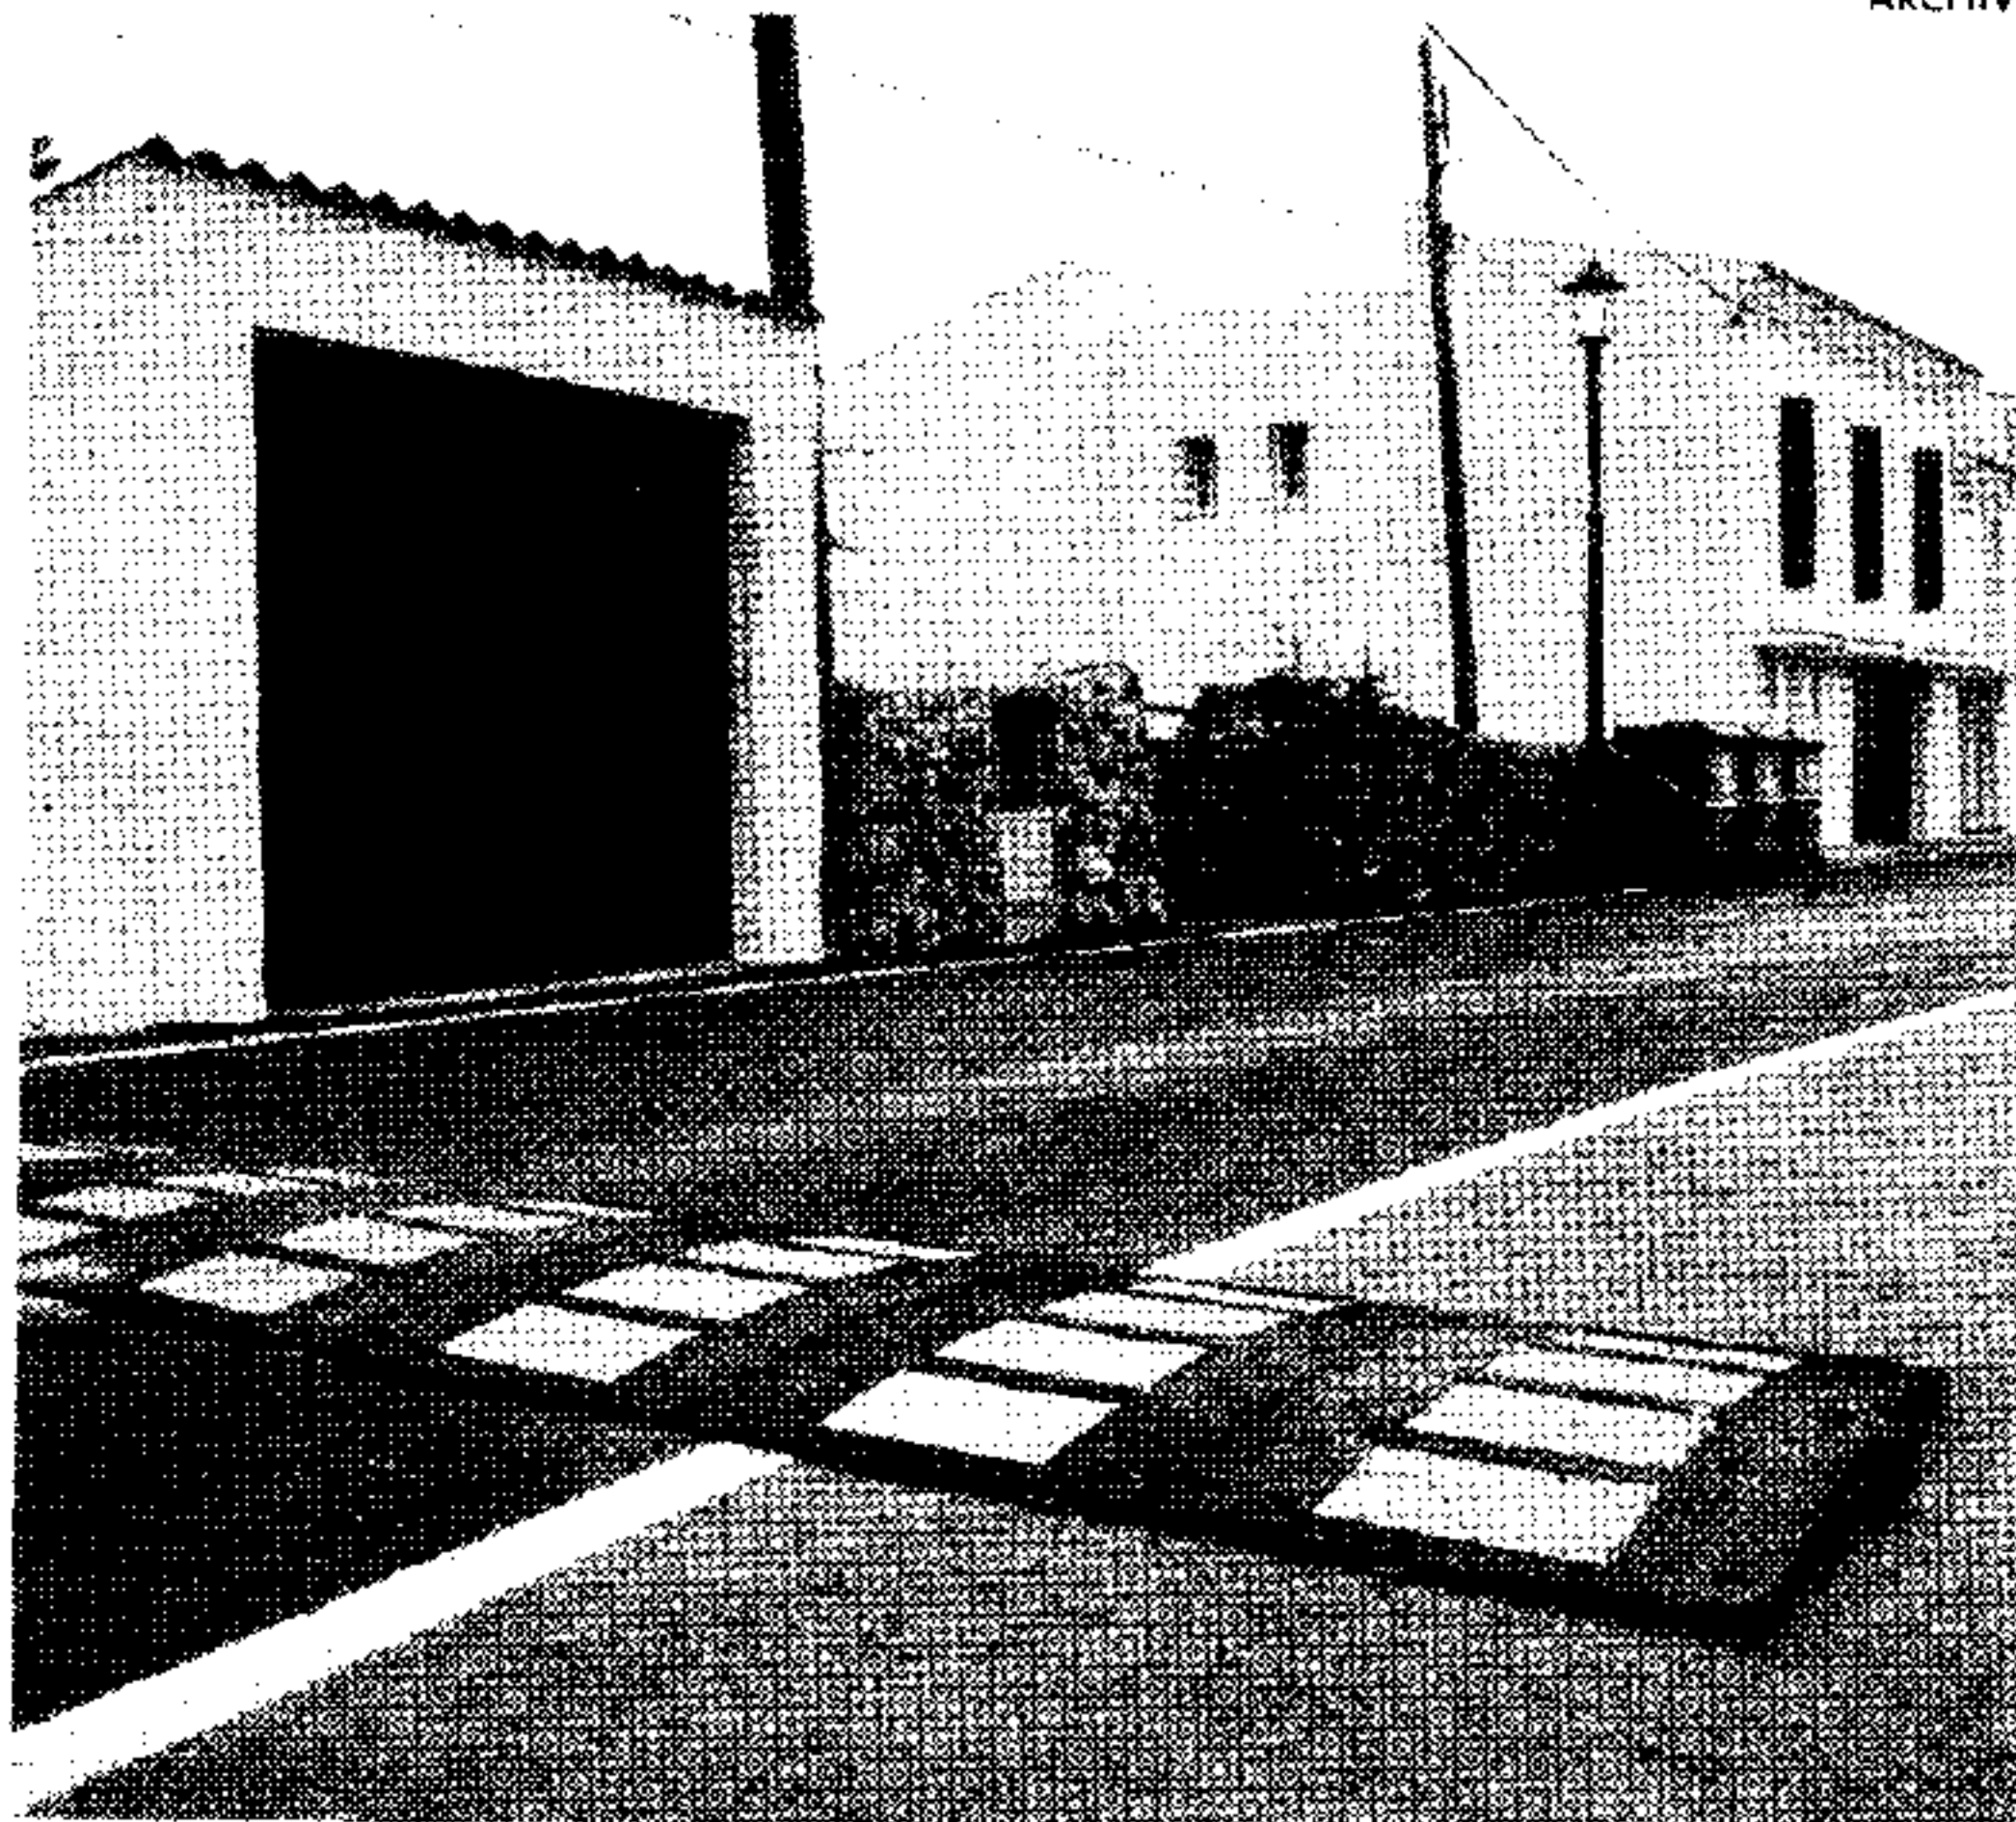

ARCHIVO

LLUCMAÇANES. El nivel de nitratos ha aumentado desde noviembre

Los enclaves

Llucmaçanes

☛ Lidera el ranking de la concentración de nitratos en el agua potable.

POIMA y Malbúger

☛ Son las dos zonas de Maó, junto a Llucmaçanes, que superan el límite.

Sant Climent y Turó

☛ Las redes de los dos pozos registran el menor nivel de nitratos, sobre todo Sant Climent.

Sant Lluís

☛ El nivel en el agua potable del casco urbano se sitúa en el máximo permitido.


CONCENTRACIÓN NITRATOS

Maó (mg/l)

Red	12/ago	14/ago	16/sept	20/oct	21/oct	4/nov	7/ene
TURÓ	47,7	51			48,9	41,5	44,5
MALBÚGER		56	58,3	53		45,5	51,5
POIMA		57					53,5
SANT CLIMENT			46				35
LLUCMAÇANES		59				49	55

Fuente: Ayuntamiento de Maó

Sant Lluís / Casco urbano (mg/l)

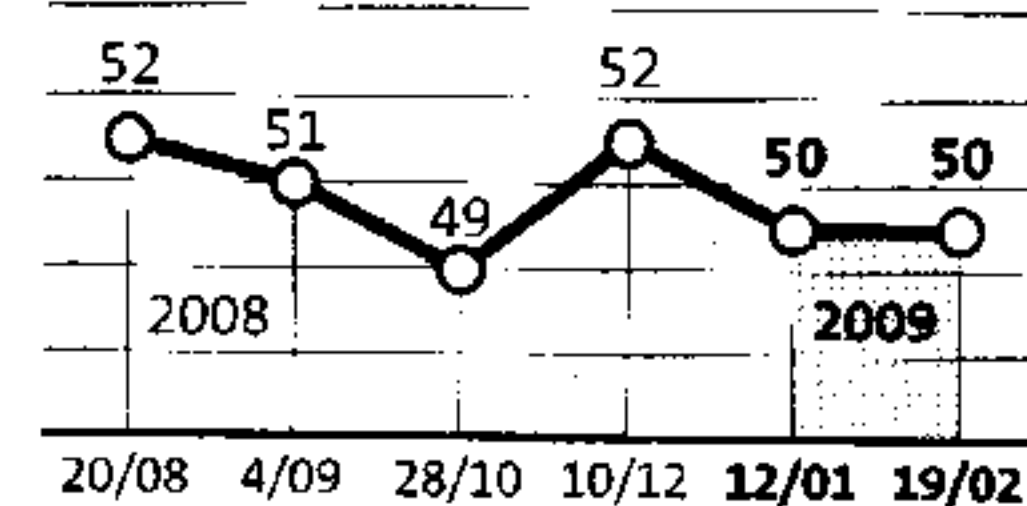

Fuente: Aigües Sant Lluís, S.L